MITSUBISHI

0209872 H B8902

ダクト用システム部材

防風板付ベントキャップ（ステンレス製）
防火ダンパー付防風板付ベントキャップ（ステンレス製）
取付工事・取扱説明書　販売店・工事店さま用

ベントキャップは、三菱ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側ダクトの先端に取付けて使用するものです。防火タイプは、ダクト配管を通して火災の広がるのを防止する構造になっています。

●防火タイプについては、地区により異なった規制を受ける場合があります。あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

■取付工事を始める前に、説明書をよくお読みになり正しく安全に取付けてください。

■取付工事は販売店・工事店さまが実施してください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

防風板付ベントキャップ

形　名	タイプ	特　長	適用パイプ口径
P-13YS2-BL	角形	金網	φ100
P-13YSM2-BL	丸形	ギャラリ	
P-15YS2-BL	角形	金網 2管路塩ビ管対応	φ125
P-15YSM2-BL	丸形	ギャラリ 2管路塩ビ管対応	
P-18YS2-BL	角形	金網	φ150
P-18YSM2-BL	丸形	ギャラリ	
P-13YSQ2-BL	角形	防虫網	φ100
P-13YSMQ2-BL	丸形	ギャラリ＋防虫網	
P-15YSMQ2-BL	丸形	ギャラリ＋防虫網 2管路塩ビ管対応	φ125
P-18YSQ2-BL	角形	防虫網	φ150
P-18YSMQ2-BL	丸形	ギャラリ＋防虫網	

防火設備該当品
防火ダンパー付防風板付ベントキャップ

形　名	タイプ	特　長	適用パイプ口径	温度ヒューズ溶断温度
P-13YSD2-BL	角形	金網	φ100	72℃
P-13YSMD2-BL	丸形	ギャラリ		
P-15YSD2-BL	角形	金網	φ125	
P-15YSMD2-BL	丸形	ギャラリ		
P-18YSD2-BL	角形	金網	φ150	
P-18YSMD2-BL	丸形	ギャラリ		
P-18YSDK2-BL	角形	金網		120℃
P-18YSMDK2-BL	丸形	ギャラリ		
P-13YSQD2-BL	角形	防虫網	φ100	72℃
P-13YSMQD2-BL	丸形	ギャラリ＋防虫網		
P-15YSMQD2-BL	丸形	ギャラリ＋防虫網	φ125	
P-18YSQD2-BL	角形	防虫網	φ150	
P-18YSMQD2-BL	丸形	ギャラリ＋防虫網		

●適用パイプの種類…スパイラルダクト・フレキシブルダクト・塩ビ管(VU)、(VP)〔塩ビ管(VP)はP-18タイプには接続不可〕

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

防火ダンパーを密閉または、半密閉の燃焼設備（給湯機・風呂釜など）の排気ダクトには使用しない（誤動作によりダンパーが閉じて排気ガスが逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります）

⚠注意　誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●**取付けは確実に行う**（落下によりけがをする恐れがあります）

●**取付けの際は、手袋を着用する**（着用しないとけがをすることがあります）

取付け前のお願い

●点検・清掃や温度ヒューズの交換が容易にできるところへ取付けてください。
●直接雨水がかかる場所には、取付けないでください。
●排気に使用した場合、ベントキャップ周囲の壁が汚れることがあります。（清掃できるところへ取付けてください）

取付方法

…取付けの際、防風板を持って取付けないでください。変形することがあります。
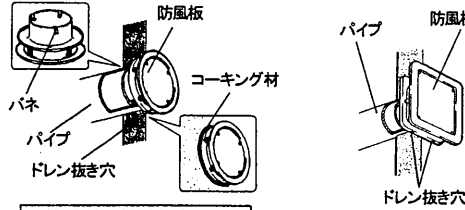
防火タイプの場合は取付ける前に温度ヒューズが正常に取付けられているか確認する。

ベントキャップの取付け

1. ドレン抜き穴を下にして、壁面まで配管されたパイプに差し込む。(バネにより固定されます)
2. ベントキャップの全周と壁面とのすき間を市販のコーキング材で防水処理を施す。

2管路塩ビ管接続の場合
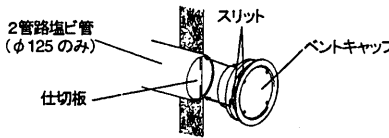
●ベントキャップの2か所のスリットを、2管路塩ビ管の中央の仕切りに合わせて差し込む。
（バネにより固定されます）

温度ヒューズの交換

…温度ヒューズの交換は、販売店・工事店に依頼してください。
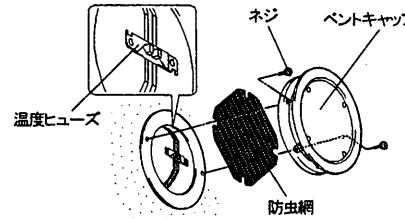
1. コーキングをはずす。
2. ネジ(2本)をはずしてベントキャップをはずす。

お願い

●**P-13・15・18YSMQD2-BL は、ベントキャップをはずすとき防虫網が落下しないよう注意してください。**

3. ダンパーを開いて温度ヒューズを取付け、ベントキャップ・防虫網を元通り取付ける。
4. コーキングを施す。

お手入れのしかた
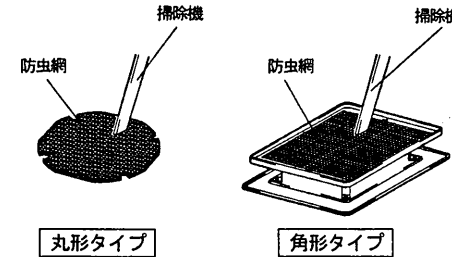
1. コーキングをはずす。
2. ネジ（2本）をはずしてベントキャップをはずす。

お願い

●**P-13・15・18YSMQ2-BL(YSMQD2-BL)は、ベントキャップをはずすとき防虫網が落下しないよう注意してください。**

3. 掃除機でホコリを吸い取る。
   ●汚れのひどい場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯(40℃以下)に浸してからきれいな水で洗いよく乾かす。
4. 清掃後、ベントキャップ・防虫網を元通り取付ける。
5. コーキングを施す。

お願い

●お手入れに下記の溶剤等を使用しないでください。
シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤・クレンザー等けんま材入りの洗剤（変質・変色する原因になります）

中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号　電話0573-66-2111